



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 апреля 2026 года

№ 109-р

О проведении профилактических работ на правобережных очистных сооружениях водопровода № 2 в период весеннего останова, а также подготовки сетей и сооружений к работе в весенне-летний период 2026 года

В связи с проведением профилактических работ на очистных сооружениях водопровода, а также подготовкой сетей и сооружений водопровода к работе в весенне-летний период:

1. Утвердить прилагаемый Перечень профилактических работ на правобережных очистных сооружениях водопровода № 2 (ПОСВ-2) в период весеннего останова, а также подготовки сетей и сооружений к работе в весенне-летний период 2026 года (далее - Перечень).

2. Муниципальному унитарному предприятию города Астрахани «Астрводоканал»:

2.1. Произвести полную остановку правобережных очистных сооружений водопровода № 2 с прекращением подачи питьевой воды в правобережную часть города с 21:00 15.05.2026 до 14:00 16.05.2026.

2.2. Закончить профилактические работы на правобережных очистных сооружениях водопровода № 2 до 12:00 16.05.2026.

2.3. При остановке правобережных очистных сооружений водопровода № 2 организовать две точки по отпуску воды (Правобережные очистные сооружения водопровода № 1, Левобережные очистные сооружения водопровода) для бесперебойной работы хлебозаводов, учреждений здравоохранения и образования, находящихся в правобережной части города.

2.4. В срок до 21.05.2026 благоустроить территории, на которых производились работы, указанные в Перечне.


2.5. Предварительно согласовать с филиалом публичного акционерного общества «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» (далее филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго») порядок подключения оборудования и порядок расчета за потребленную электроэнергию.

011571*

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

распоряжением администрации
муниципального образования
«Городской округ город Астрахань»

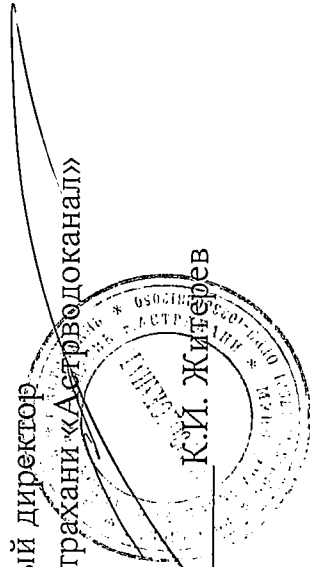

К.И. Жигарев

М.П.

от «10» 04 2026 № 109-р

УТВЕРЖДЁН:

**Перечень профилактических работ
на правобережных очистных сооружениях водопровода № 2 (ПОСВ-2) в период весеннего останова, а также
подготовки сетей и сооружений к работе в весенне-летний период 2026 года**

№	Наименование и место проведения работ	Место проведения работ с указанием оборудования подлежащего ремонту	Материал и комплектующие	Исполнитель	Ответственный руководитель
1	Замена трубопроводов на дренажных насосах №4 и №5	Насосная ст. I го подъёма 20т.м ³ /сут	ПОСВ 2 1. Труба ПНД ПЭ 100 SDR 17 90*5,4 - 48м 2. Отвод ПНД ПЭ 100 SDR 17 90° 90мм под сварку - 1 шт 3. Втулка (бург) ПНД ПЭ 100 SDR 17 удлинённая - 6 шт 4. Фланец стальной плоский прижимной под втулку ПНД 90 Ру-10кг/см2 - 12 шт 5. Шпилька полнорезьбовая DIN 975 (на всю длину) M16 L - 1000мм - 6 шт	Исп. Бригада ЦАВР	Начальник ЦАВР Близнов П.В.

				6. Седёлка ПНД 90*1/2 н.р -2шт			
2	Ревизия задв. Ду300 в колодце на заполнение РЧВ №2	ПОСВ-2 (территория)		1.Задв.30ч6бр Ду300 Р-10кг/см ² – 1шт 2.Болт М20*90 – 24шт 3.Гайка М20 – 24шт 4.тех.пластина – 2.4кг	Исп. Бригада ЦАВР	Начальник ЦАВР Близнов П.В.	
3	Замена участка трубопровода Ду250 на насосе №4 ст.9т.м ³ /сут	ст.9т.м ³ /сут		1. Труба ст. 273*7 -4м Отвод ст.90гр 273*7 -2шт	Исп. Бригада СРиОМО	Начальник СГМ Меркулов О.В.	
4	Ревизия задв. с эл.приводом Ду400 фильтр №2.№3№4	Блок фильтров ст.20т.м ³ /сут			Исп. Бригада слесарей ПОСВ-2	Рем. служба ПОСВ-2 механик ПОСВ-2 Раков Ю.В.	ст.
5	Замена ст. участка водовода Ду50 на трубы PPR повысительных насосах хлораторной	Хлораторная ст. 20т.м ³ /сут	ст.	1.Бурт ПП 63 PN10 белый – 6шт 2.Муфта ПП-ВР63*2" - 2шт 3.Труба ПП 63*5.8 PN10 SDR 11 белая – 4шт 4.Угольник (отвод) 90гр. 63 PN10 5.Фланец ст. DN 50 PN10 п/штулку ПП63 -6шт 6. Муфта ПП63 PN25 – 3шт 7.Тройник ПП 63 – 1шт 8. Труба ПП 63*5.8 PN10 SDR 11 белая – 4м	Исп. Бригада слесарей ПОСВ-2	Рем. служба ПОСВ-2 механик ПОСВ-2 Раков Ю.В.	ст.
6	Ревизия эл. оборудования ТП-1000/6, Ру-0.4; Техобслуживание частотного преобразователя 250квт «INNOVERT»	ТП-1000/6, Ру-0.4;		Наждачная бумага, вегошь. Универсальная проникающая смазка (жидкий ключ) -4шт	Исп. СГЭ-город	Инженер по эл.хозяйству ПОСВ-2 2 Каширский Б.И. СГЭ-город гл. энергетик Колганко О.К.	
7	Ревизия датчиков расхода воды на водоводах Ду 400; Ду700	Камера №1; №2 (территория)			Исп. Бригада слесарей ПОСВ-2	Рем. служба ПОСВ-2 механик ПОСВ-2 Раков Ю.В.	ст.
ПНС							

8	ВПНС ул. Химиков 8	Замена задвижки 30 ч 6 бр Д-100мм-1шт	1. Болт М16- 8 шт; 2. Гайка М16- 8 шт; 3. Техпластина ТМКЦС 4 мм- 1 кг	Бригада службы ЭВХ «цех эксплуатации ПНС»	Начальник «цеха эксплуатации ПНС» Пустовалов А.А.
СЭВХ					
9	ул. Силикатная. 26	Замена задвижки ДУ250	Задвижка ДУ250-1шт	Служба ВКХ	Начальник службы Павленко Ю.Ю.
10	ул. Тренева. 5-7	Замена задвижки ДУ200	Задвижка ДУ200-1шт	Служба ВКХ	Начальник службы Павленко Ю.Ю.
11	ул. Мейера. 4-6	Замена задвижки ДУ150	Задвижка ДУ150-1шт	Служба ВКХ	Начальник службы Павленко Ю.Ю.
12	ул. Шущенская/ул. Вильямина	Замена задвижки ДУ150	Задвижка ДУ150-1шт	ЦАВР	Начальник ЦАВР Близнов П.В.
13	ул. Мосина. 16	Переварка шва ДУ300	Сварочные работы	ЦАВР	Начальник ЦАВР Близнов П.В.

Главный инженер

Заместитель главного инженера по сооружениям

Начальник ПОСВ-1

И.о. главного энергетика

Главный механик

Заместитель генерального директора по эксплуатации ВКХ

А.А. Медведев

А.А. Коннов

В.В. Офицеров

О.К. Колганко

О.В. Меркулов

А.Ю. Окунев